

Lieferwerk:

Belagswerk Sternenfeld


Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration **2022** **AC 11 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	04621240
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.8	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	-			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Holcim			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	44 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	56 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2357			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2455			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	4.0	2.0... 5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	77	≤ 83		
- Stabilität S kN	11.1	≥ 7.5		
- Fliesen F, mm	2.4	2... 4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	94	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	0101-18-10/03403/18	ja
gültig bis:	Juni 2023	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]		Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100		
	31.5	100		
	22.4	100		
	16.0	100		
	11.2	98	-8/+5	
	8.0	88		
	5.6	75		
	4.0	60	± 7	
	2.0	44	± 6	
	1.0	30	± 4	
	0.5	22		
	0.25	16		
	0.125	12		
	0.063	9.0	± 2	

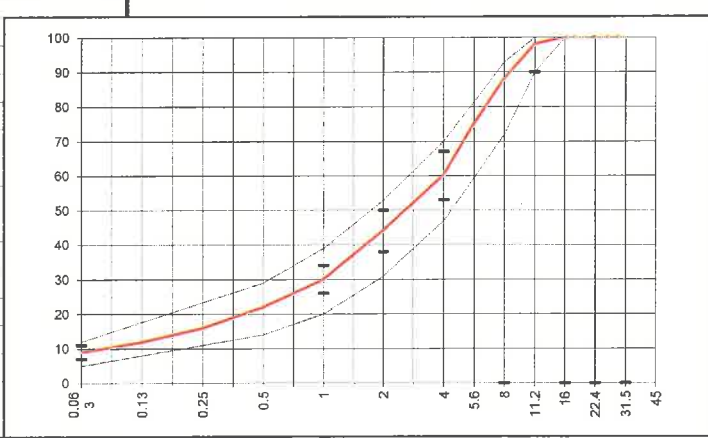

Datum: **26.4.22**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk
STRABAG
 STRABAG AG
 BELAGSWERK STERNEFELD
 LANGENHARTSTR. 42
 4127 BIELENFELD / SCHWEIZ

Datum: 26.04.2022
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Öhringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer