

Lieferwerk:


Belagswerk Sternenfeld

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration **2022** **AC 11 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	04632241
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.8	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabebitumen	50/70			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	30			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	48			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	-			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Holcim			
- grobe Gesteinskörnung	Holcim			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	44 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	56 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2357			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2455			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.0	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	77	≤ 83		
- Stabilität S kN	11.1	≥ 7.5		
- Fliesen F, mm	2.4	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	94	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 100			
	16.0 [M-%] 100			
	11.2 [M-%] 98	-8/+5		
	8.0 [M-%] 88			
	5.6 [M-%] 75			
	4.0 [M-%] 60	± 7		
	2.0 [M-%] 44	± 6		
	1.0 [M-%] 30	± 4		
	0.5 [M-%] 22			
	0.25 [M-%] 16			
	0.125 [M-%] 12			
	0.063 [M-%] 9.0	± 2		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Numer: 0101-18-10/03403/18		ja
gültig bis: Juni 2023		
Konformitätserklärung		ja

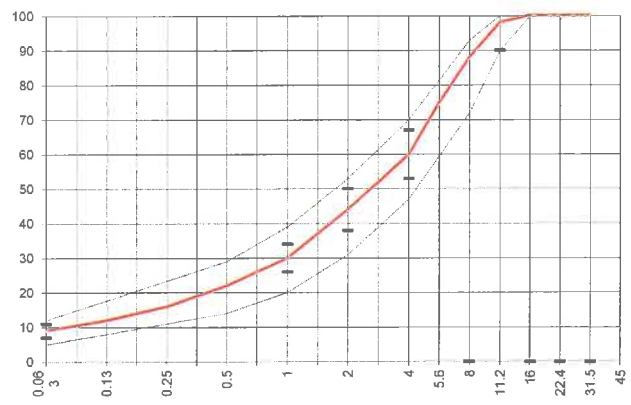

Datum: 26.4.22
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk
STRABAG
 STRABAG AG
 BELAGSWERK STERNENFELD
 LANENHAGSTR. 42
 4127 BIRSFELDEN / SCHWEIZ

Datum: 26.04.2022
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen
D. Nidegger

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer